


## กระบวนการการจัดอบรม

งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดอบรมของหน่วยงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ

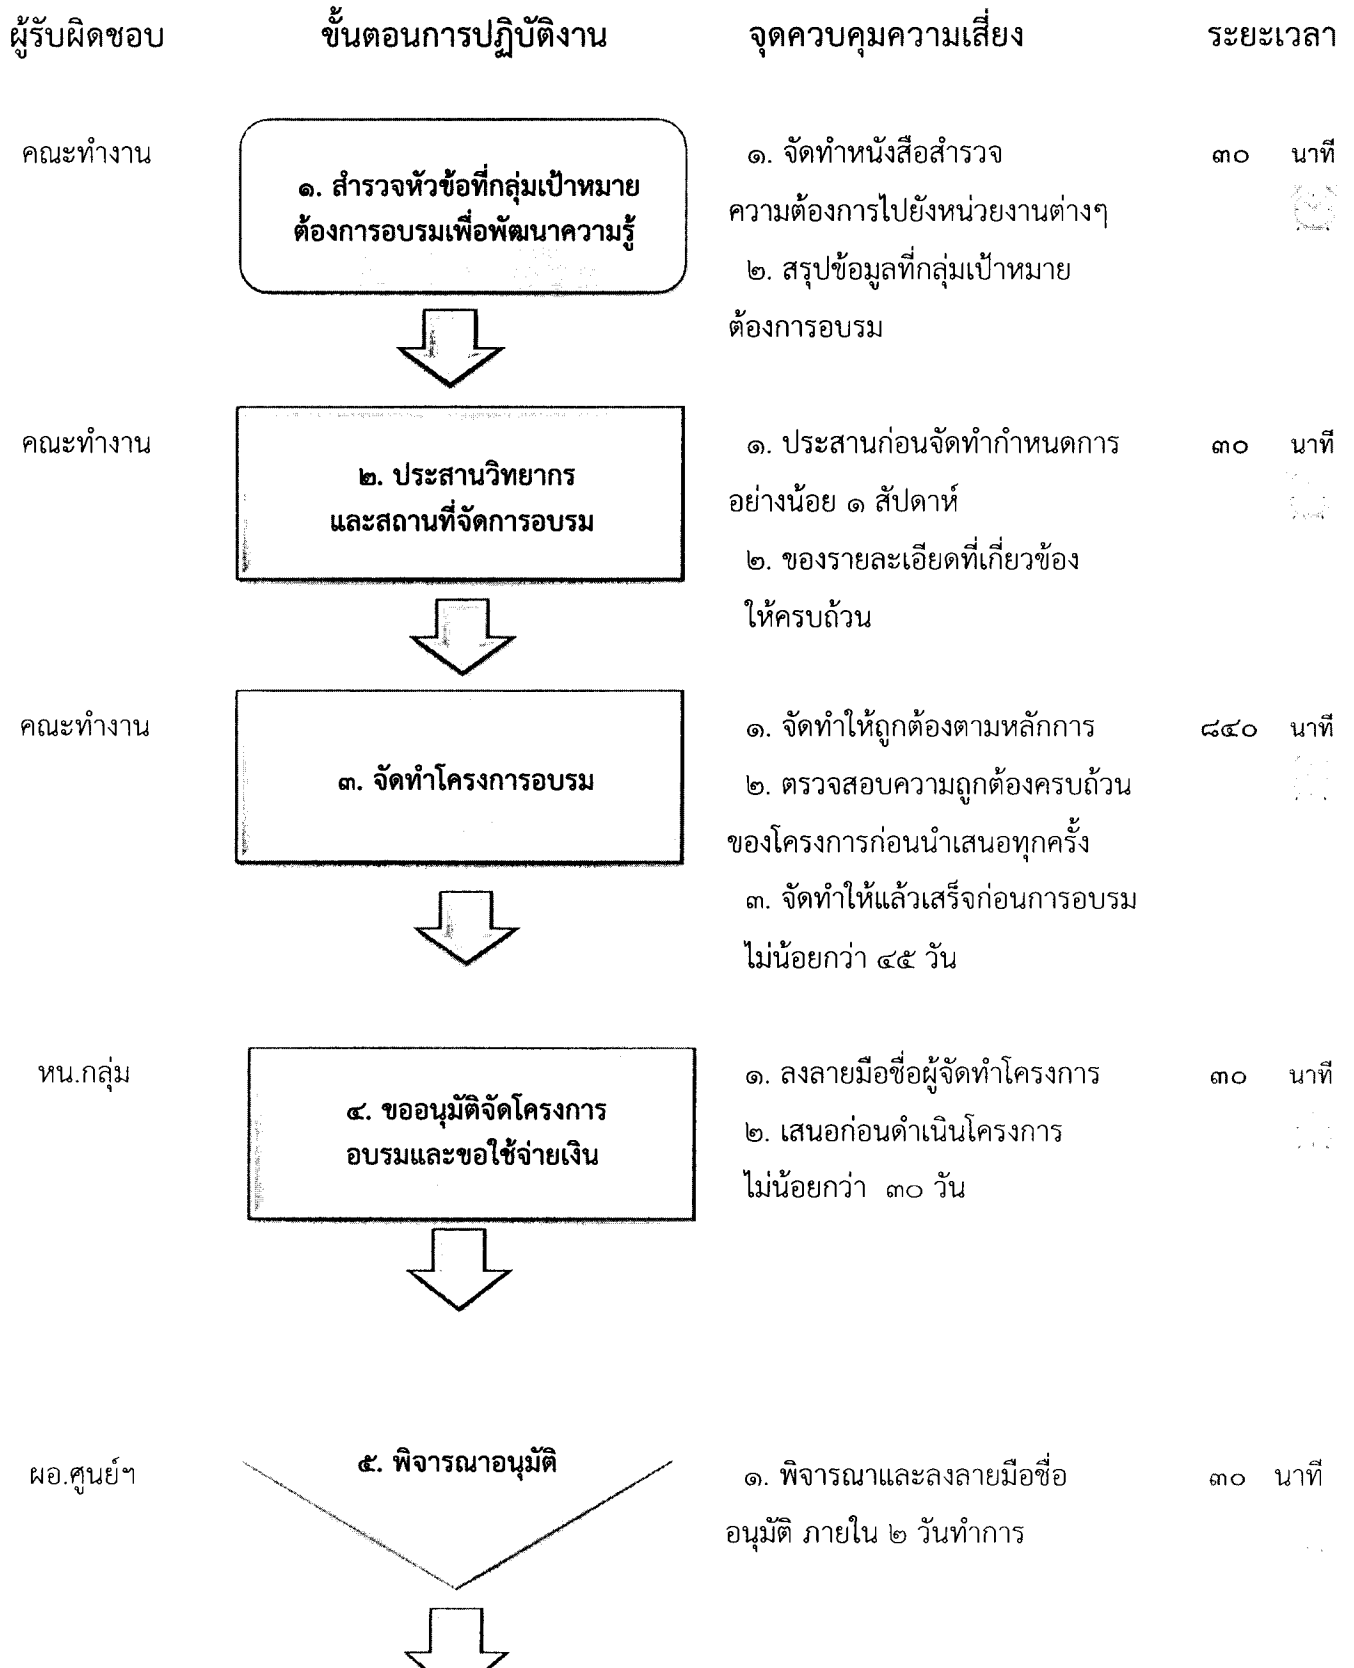


ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา


คณะกรรมการ

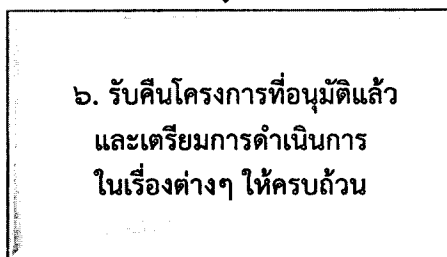

๑. ดำเนินการตามรายละเอียด  
ในข้อ ๖ ให้ครบถ้วน

๒,๑๐๐ นาที


คณะกรรมการ

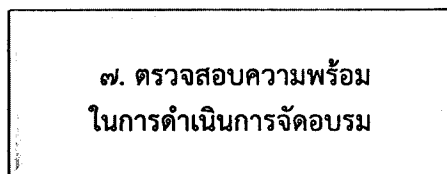

๑. ตรวจสอบความพร้อม  
ตามรายละเอียดในข้อ ๗  
ให้ครบถ้วน

๔๒๐ นาที

คณะกรรมการ

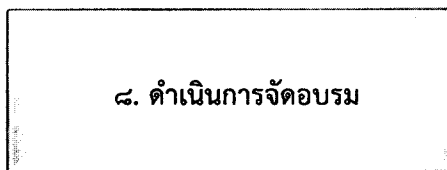

๑. ดำเนินการตามกำหนดการ  
ให้ครบถ้วน


๔๒๐ นาที

ถึง

๑,๒๖๐

(กรณี ๑ - ๓ วัน)

คณะกรรมการ

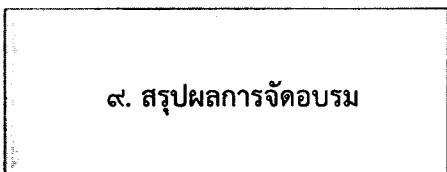

๑. ดำเนินการให้แล้วเสร็จ  
ภายใน ๖๐ วัน  
๒. ตรวจสอบความเรียบร้อย  
ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา

๔๒๐ นาที


ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

คณะทำงาน

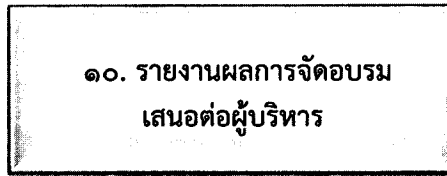


๑. ส่งรายงานผลการจัดอบรม  
ภายใน ๑ วัน

๓๐ นาที



คณะทำงาน

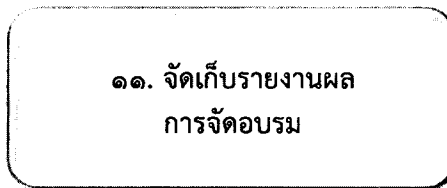

๑. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเรียง  
ตามลำดับเหตุการณ์

๑๐ นาที

รวมเวลาดังทั้งหมด ๔,๓๖๐ - ๕,๒๐๐ นาที  
(กรณีจัดอบรม ๑ - ๓ วัน)



งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
ภารกิจอบรม	๑. ผู้เข้ารับการอบรมไม่ให้ความสนใจ	๑. จัดหาคนทดแทน	๑. ประเมินจากความพร้อมในการจัดหาคนทดแทน	๑.ขาดบุคลากรที่จะมาทดแทน	๑. เปลี่ยนช่วงเวลาในการอบรม	คณะทำงานของกลุ่ม/ ภายใต ๗ วันหลังจากอบรม
	๒. ไม่ให้ค่าความสำคัญ	๒. ใ้รายงานผลที่ได้จากการอบรมต่อผู้บริหาร	๒. รายงานต่อผู้บริหาร	๒. ไม่มีการรายงาน/ รายงานล่าช้า	๒. ติดตามรายงานเป็นระยะในที่ประชุม กบศ	
	หลักสูตรการอบรม	๓. ตรวจสอบสถานที่จัดอบรม	๓. มีรายงานผลการตรวจสอบ	๓. ไม่มีความเสี่ยง		
	๓. ไฟฟ้าดับ, อุปกรณ์เสียหาย	๔. จัดเตรียมเพลิงที่สนับสนุนการทำงานของคอมพิวเตอร์	๔. ไม่มีปัญหาจากความเสี่ยงนี้	๔. ไม่มีความเสี่ยง		
	๔. ไฟฟ้าดับ, อุปกรณ์เสียหาย					

ชื่อผู้รายงาน ..... (นางสาววิภา นกรลลศ)  
 ( นายแพทย์เชิษฐาชัย (ตำแหน่งกรรมการป้องกัน)  
 ตำแหน่ง **ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์**  
 .....